

**Zastosowanie**

Zawory regulacyjne przeznaczone dla mediów powodujących erozję lub abrazję elementów nastawczych i korpusu.

<b>Średnica nominalna</b>	<b>DN 25 do DN 150</b>
<b>Ciśnienie nominalne</b>	<b>PN 16 do PN 400</b>
<b>Temperatura</b>	<b>do 500°C</b>

W instalacjach przemysłowych zawory regulacyjne z siłownikami pneumatycznymi i elektrycznymi regulują przepływ różnych mediów także w niekorzystnych warunkach pracy. Zarówno gniazdo i grzyb, jak i korpus zaworu są narażone podczas występowania zjawiska flashingu i w przypadku mediów agresywnych zawierających fazę stałą na erozję i abrazję.

W pewnych sytuacjach elementy nastawcze wykonane z odlewów lub z PTFE ulegają uszkodzeniu już po kilku dniach, a stelitowane lub wykonane z kutego tytanu po kilku tygodniach. W przeciwieństwie do nich ceramiczne elementy nastawcze nie wykazują zauważalnego zużycianawet po roku pracy.

W zależności od formy konstrukcyjnej zaworu i specyficznych właściwości zastosowanego materiału ceramicznego, takie rozwiązanie ma następujące zalety:

- gniazdo i grzyb z tłoczonego na gorąco azotku krzemu,
- niezmienna duża odporność materiału ceramicznego na zginanie i ścieranie,
- odporność na korozję,
- ponad 200-krotnie większa trwałość użytkowa w porównaniu z elementami nastawczymi wykonanymi ze stali austenitycznej przy pracy w warunkach silnej erozji i abrazji
- większa trwałość użytkowa korpusu zaworów kątowych dzięki przepływowi w kierunku zamykania grzyba zaworu i dzięki zastosowaniu dodatkowej rurki osłonowej z węgla krzemu (SiC).

Zawory regulacyjne o konstrukcji modułowej można wyposażać w różne urządzenia dodatkowe:

ustawniki pozycyjne, zawory elektromagnetyczne i inne urządzenia zgodne z wymaganiami normy DIN EN 60 534-6 i zaleceń NAMUR. Szczegółowe informacje zob. karta zbiorcza T 8350.

**Wykonania**

Na rys. 1 i 2 przedstawiono zawory regulacyjne z siłownikami pneumatycznymi typu 3271, które można wyposażać w ceramiczne elementy wewnętrzne.

- **Typ 3251-1** · Zawór przelotowy typu 3251
- **Typ 3256-1** · Zawór kątowy typu 3256

**Inne wykonania**

- **z siłownikiem elektrycznym** · po złożeniu zapytania



Rys. 1  
Zawór regulacyjny  
typu 3251-1 z siłownikiem  
pneumatycznym typu 3271



Rys. 2  
Zawór regulacyjny typu 3256-1  
z siłownikiem pneumatycznym typu 3271

### Położenie bezpieczeństwa

W zależności od ułożenia sprężyn w siłowniku (szczegółowe informacje zob. karta katalogowa T 8310-1 i T 8310-2) zawór regulacyjny może w przypadku zaniku energii zasilania przyjmować jedno z dwóch położenia bezpieczeństwa:

“trzcioń siłownika wysuwany na zewnątrz”,

w przypadku zaniku energii zasilania zawór jest zamykany.

“trzcioń siłownika wciągany do wewnątrz”,

w przypadku zaniku energii zasilania zawór jest otwierany.

### Materiały

Karty katalogowe wymienione w tabeli 1 zawierają dokładne informacje o materiałach, z których wykonane są urządzenia.

Korpusy zaworu mogą być wykonane z normalnego lub odpornego na korozję staliwa oraz ze staliwa odpornego na niskie lub wysokie temperatury.


Elementy nastawcze, jak grzyb i gniazdo lub pierścień gniazda są wykonywane z tŁoczzonego na gorąco w temperaturze 1700 do 1800°C azotku krzemu ( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ). Rurka osłonowa jest wykonywana z tŁoczzonego na gorąco węgliku krzemu ( $\text{SiC}$ ).

Dane podane w tabeli 2 opisują korzystne własności tych materiałów.


### Dopuszczalne różnice ciśnień $\Delta p$

Dopuszczalne różnice ciśnień dla wykonań ze współczynnikami  $K_{vs}$  od 1,6 do 160 zawarte są w kartach katalogowych wymienionych w tabeli 1. Przyporządkowanie średnic nominalnych i średnic gniazda zgodnie z tabelą 3.

Dopuszczalne różnice ciśnień dla wykonań ze współczynnikiem  $K_{vs} \leq 1$  po otrzymaniu zapytania.

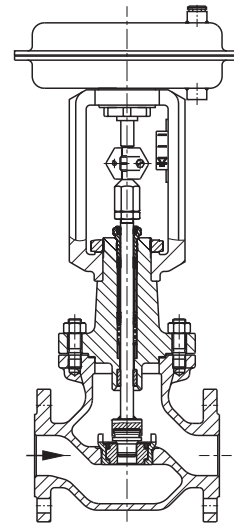

Rys. 3 · Zawór typu 3251-1 z ceramicznymi elementami nastawczymi

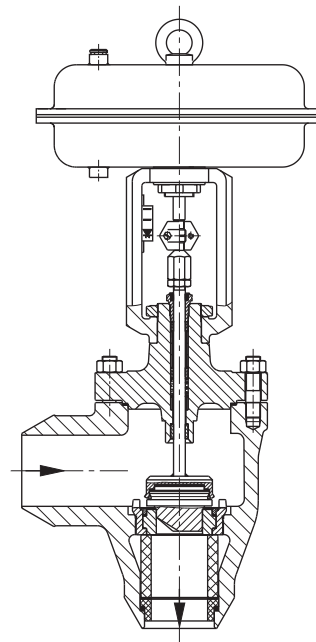

Rys. 4 · Zawór typu 3256-1 z rurką osłonową z materiału ceramicznego

Tabela 1 · Dane techniczne

Zawór	Typ	3251	3256
Siłownik <sup>1)</sup>	Typ	typ 3271 lub typ 3277 (do 700 cm <sup>2</sup> )	
Forma konstrukcyjna korpusu	zawór przelotowy	•	–
	zawór kątowy	–	•
Średnice nominalne	DN	25 · 50 · 80 · 100 · 150	
Ciśnienie nominalne	PN	16 ... 400	
<b>Elementy wewnętrzne</b>			
Ceramiczne elementy nastawcze		HPSN (Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> )	
Ceramiczna rurka osłonowa		–	SiC
<b>Zakresy temperatur</b> (por. przynależna karta katalogowa) · Dopuszczalne ciśnienia robocze zgodnie z wykresami temperatury i ciśnienia (por. karta zbiorcza T 8000-2)			
Zakres temperatury		°C –250 ... 500	
<b>Klasa przecieku</b> zgodnie z normą DIN EN 1349: 2000			
Grzyb zaworu		IV-S2	
Szczegółowe informacje zob. kartakatalogowa		T 8051	T 8065

<sup>1)</sup> Zawory z siłownikami elektrycznym, typ 3251-2 i 3256-2 po złożeniu zapytania

Tabela 2 · Właściwości materiałów ceramicznych

Materiał		HPSN	SiC
Wytrzymałość na zginanie (w 4 punktach)	N/mm <sup>2</sup>	600 ... 800	>350
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm <sup>2</sup>	300 ... 500	>180
Wytrzymałość na ściskanie	N/mm <sup>2</sup>	2500	>1200
Moduł Young'a	kN/mm <sup>2</sup>	310 ... 320	>330
Twardość HV 10	N/mm <sup>2</sup>	>16 000	>21 000
Rozszerzalność cieplna (α)	10 <sup>-6</sup> /°C	3,2	4,3
Odporność na korozję		lepsza od wszystkich materiałów metalowych zaworów	

### Wybór i obliczenia

Zawory regulacyjne z ceramicznymi elementami nastawczymi należy dobierać ze szczególną starannością. Z tego względu ostateczne parametry obliczane są przez firmę SAMSON.

1. Obliczenie właściwego współczynnika  $K_v$  zgodnie z normą DIN EN 60 534.
2. Wybór średnicy nominalnej i współczynnika  $K_{vs}$  z odpowiedniej tabeli 3.
3. Ustalenie dopuszczalnej różnicy ciśnień  $\Delta p$  i wybór odpowiedniego siłownika w oparciu o karty katalogowe wymienione w tabeli 1.
4. Wybór materiału i elementów wyposażenia dodatkowego zgodnie z wykresem ciśnienia i temperatury i na podstawie odpowiednich kart katalogowych.

### Składając zamówienie należy podać następujące dane:

Typ zaworu	DN ... PN ...
Materiał korpusu	zgodnie z odpowiednią kartą katalogową
Rodzaj przyłącza	kołnierze/końcówki do wspawania
Grzyb	ceramiczny/ z odciążeniem ciśnieniowym
Charakterystyka Rurka osłonowa	stałoprocentowa lub liniowa dla zaworu typu 3256
Siłownik	wykonanie zgodnie z kartą katalogową T 8310-1 i T 8310-2
Położenie bezpieczeństwa	zawór otwarty / zawór zamknięty
Medium	gęstość w kg/m <sup>3</sup> i temperatura w °C lub K
Maks. przepływ	kg/h lub m <sup>3</sup> /h i stanie normalnym i roboczym
Ciśnienie	p <sub>1</sub> w bar (ciśnienie absolutne p <sub>abs</sub> ) p <sub>2</sub> w bar (ciśnienie absolutne p <sub>abs</sub> )
Wyposażenie dodatkowe	ustawnik pozycyjny i / lub nadajnik sygnałów granicznych

**Tabela 3 · Współczynniki  $K_{vs}$  i "z"**

$K_{vs}$	0,1 · 0,16 · 0,25 0,4 · 0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	100	160
Średnica gniazda Ø mm	8	12			24			31	38	50	63	80	100
Skok nominalny mm	15									30			

**Tabela 3a · Zawór przelotowy typu 3251 z ceramicznymi elementami nastawczymi**

Przepływ w kierunku przeciwnym do kierunku zamykania zaworu · Wykonanie podane w komórkach z szarym tłem dostępne także z odciążeniem ciśnieniowym

$K_{vs}$	0,1 · 0,16 · 0,25 0,4 · 0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	100	160
DN	wartości współczynnika "z"												
25	0,75	0,65	0,65	0,55	0,55								
50						0,5	0,45	0,5					
80								0,5	0,45	0,35			
100										0,35	0,35		
150											0,35	0,25	0,25
Parametry do obliczania przepływu zgodnie z normą DIN EN 60 534, część 2-1 i 2-2: $F_L = 0,95$ , $\alpha_T = 0,75$													

**Tabela 3b · Zawór kątowy typu 3256 z ceramicznymi elementami nastawczymi i rurką osłonową**

Przepływ w kierunku zgodnym z kierunkiem zamykania zaworu · Wykonanie podane w komórkach z szarym tłem dostępne także z odciążeniem ciśnieniowym

$K_{vs}$	0,1 · 0,16 · 0,25 0,4 · 0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63	100	160
DN	wartości współczynnika "z"												
25	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15								
50						0,15	0,15	0,15					
80								0,15	0,15	0,15			
100										0,15	0,15		
150											0,15	0,15	0,15
Parametry do obliczania przepływu zgodnie z normą DIN EN 60 534, część 2-1 i 2-2: $F_L = 0,85$ , $\alpha_T = 0,6$													

Zmiany techniczne zastrzeżone

WJ 05/2009

**SAMSON Sp. z o.o.**

AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA  
02 - 180 Warszawa · Al. Krakowska 197  
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776  
www.samson.com.pl

**SAMSON AG**

MESS- UND REGELTECHNIK  
D-60019 Frankfurt am Main 1  
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01  
Tel. (0 69) 4 00 90

**T 8071 PL**